


## 2.2 Tillgång till utrymningsvägar

### 2.2.1 Allmänt

I nedanstående avsnitt ges en kortfattad beskrivning av tillgängliga utrymningsvägar från respektive plan.

### 2.2.2 Plan 6

Från läktarplats utryms den övre läktare endast till plan 6. Utrymning från läktare till planet sker via 1,5 m breda vomitorier (utgångar från läktare mot planet, i detta fall benämnda 1-38). I den norra kortsidan kommer vomitorierna att utföras med en bredd av 1,9 m. Detta berör vomitorier benämnda 1-5 i nedanstående figur.

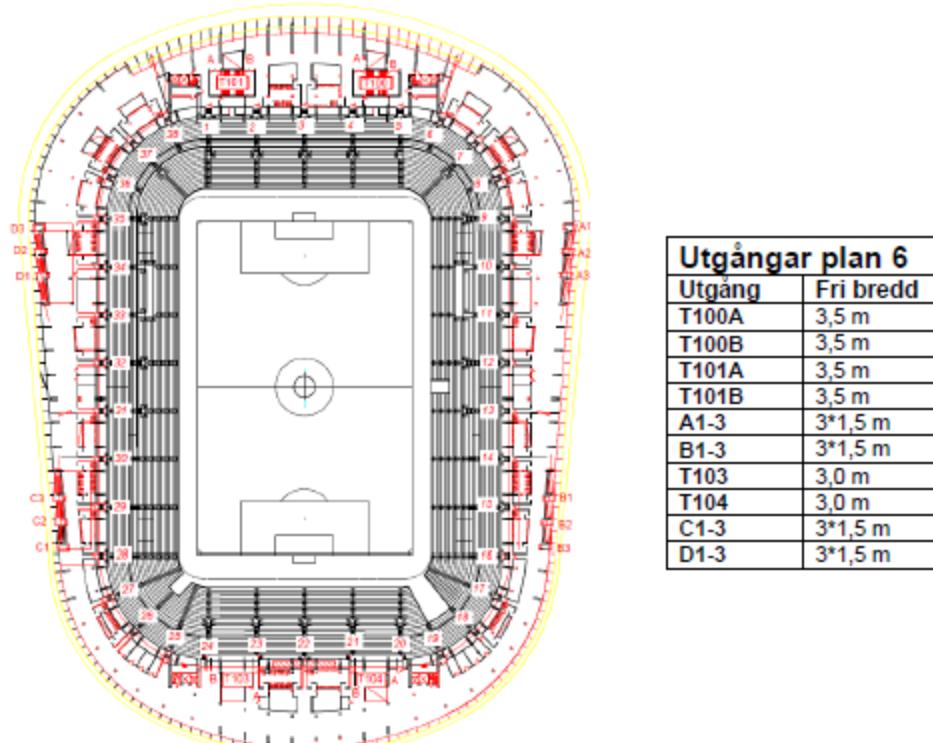


Figur 2.1 Placering samt fria bredder för utrymningsvägar från plan 6.

Utrymning vidare till det fria sker via 18 separata trapplopp direkt till det fria. Fri bredder i trapploppen framgår av ovanstående tabell. Vissa av trapploppen utförs för att kunna leda ut personer på såväl brickan som nere på markplan.

### 2.2.3 Plan 5

Utrymning från den nedre läktaren sker till såväl plan 4 som 5. I vissa fall finns inga fysiska begränsningar som styr utrymmende till ett visst plan. Fördelning mellan de två planen utgår från förekomst av avskiljningar, skilda biljettyper samt vilken entré som normalt antas användas.

Mot plan 5 utryms den nedre läktaren via 38 st utgångar i ovankant av läktare, varav samtliga är utförda med en fri bredd av 1,2 m.

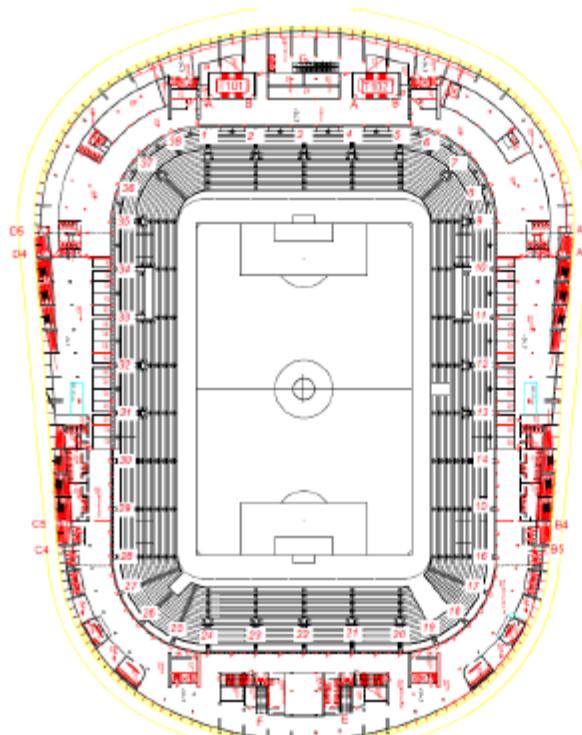


Utgångar plan 5	
Utgång	Fri bredd
T101A	Ej utrymn.
T101B	Ej utrymn.
T102A	Ej utrymn.
T102B	Ej utrymn.
A4-5	2*1,5 m
B4-5	2*1,5 m
E	3,3 m
F	3,3 m
C4-5	2*1,5 m
D4	1,5 m
D5	1,5 m
G	2,0 m 2 RT

Figur 2.2 Placering samt fria bredder för utrymningsvägar från plan 5.

Från foajén utryms plan 5 vidare mot det fria via 14 separata trapplopp. Fri utrymningsbredder i trapploppen framgår i ovanstående tabell. Samtliga utrymningsvägar från plan 5 mynnar direkt i de fria på brickan.

### 2.2.4 Plan 4

De personer som inte utrymmer mot plan 5 från den nedre läktaren antas istället utrymma via plan 4. Utrymning mot foajé på plan 4 sker från den nedre läktare via 26 st separata vomitorier. Vomotorierna är i huvudsak utförda med en fri bredd av 1,5 m. I den norra kortsidesläktaren är de centrala vomotorierna (2-4) något bredare och har istället en fri bredd av 1,7 m.

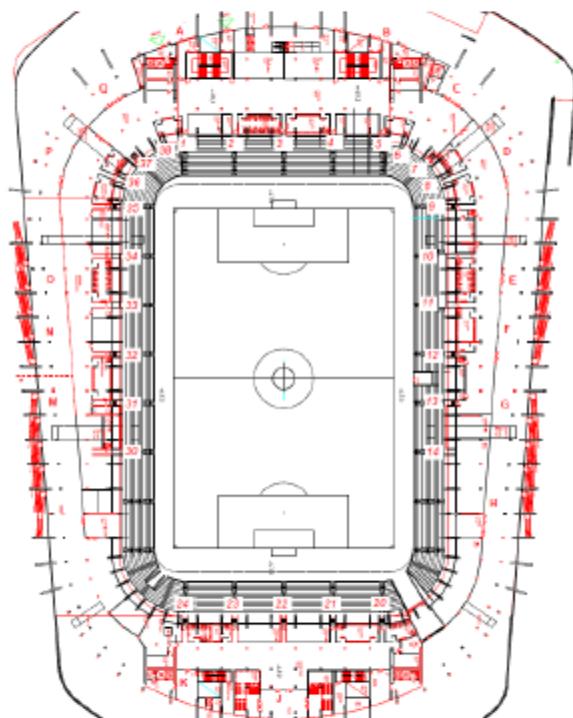

Utgångar plan 4	
Utgång	Fri bredd
A	2,4 m
B	2,4 m
C	2*1,5 m
D	3*1,2 m
E	1,2 m
F	1,2 m
G	1,2 m
H	1,2 m
I	1,5 m
J	2*1,5 m
K	1,5 m
L	1,2 m
M	1,2 m
N	1,2 m
O	1,2 m
P	3*1,2 m
Q	2*1,5 m

Figur 2.3 Placering samt fria bredder för utrymningsvägar från plan 4.

Från foajéer på plan 4 sker utrymning direkt till det fria på brickan via utgångar i fasad. Utångarnas lägen och fria bredder är planerade på ett sätt som i huvudsak innebär att kapaciteten mot det fria är jämförbar med flöden från läktarplats. Från den norra foajén, där utrymningsbredden via utgångarna A och B är något begränsad, finns möjlighet för utrymmende att även röra sig via hörnugångarna C och Q.